

Dato _____

Ordre nr. _____

ORDRE AFGIVER
Installatør/grossist (SKAL udfyldes)

Firma _____

Adresse _____

Postnr./by _____

Tlf. _____

Mail _____

**Anlægsopbygning
Cpi 12****LEV. ADRESSE**
Kunde/installatør (SKAL udfyldes)

Navn _____

Adresse _____

Postnr./by _____

Tlf. _____

Mail _____

Udfyldes af TWIN HEAT

Nr. _____ / _____

Lev. uge _____

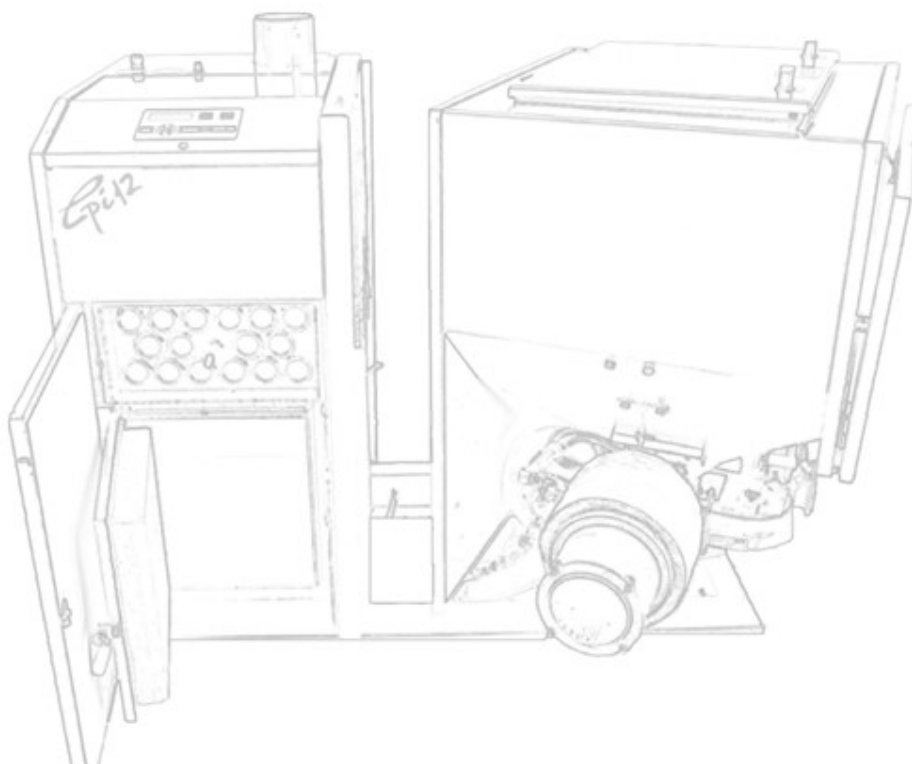
Sign. _____

FRAGT:
(SKAL udfyldes)Fragtmand ☐Afhentes ☐Andet ☐**Cpi 12 anlæg** (3000747) ☐ Stk.

Anbefalet tilbehør:	Trækstabilisator	(6000706-00)	☐ Stk.
	Trækstabilisator på T rør ø130 mm.	(6000709-00)	☐ Stk.
	Shuntsæt incl. Alpha2 pumpe	(6001260-00)	☐ Stk.
	Shuntsæt u. pumpe	(6001264-00)	☐ Stk.
	Shuntventil	(4001175-00)	☐ Stk.

Sort røgrør:	Murbøsning 130mm*	(9001166-00)	☐ Stk.
	Knækrør 130mm 45° m. klap	(9001168-00)	☐ Stk.
	Knækrør 130mm 90° m. klap	(9001170-00)	☐ Stk.
	Røgrør 130x500 mm	(9001172-00)	☐ Stk.
	Røgrør 130x1000 mm.	(9001173-00)	☐ Stk.
	Rørskål isolering	(9001030-00)	☐ Stk.

*(Minimum højde fra gulv/underlag til midten af murbøsning til cpi12 = 137mm)

**TWIN HEAT®**Tlf. 98645222
E-mail twinheat@twinheat.dkForbehold for evt. trykfejl
og ændringer - Juli. 2023