
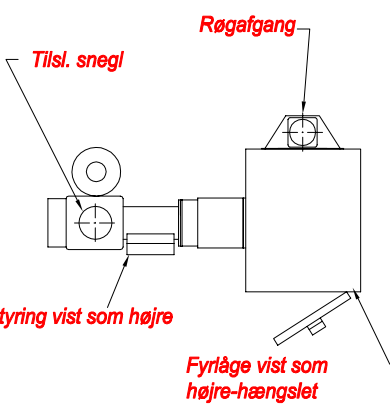
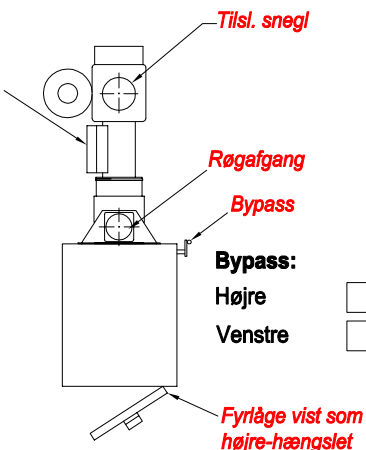


Dato _____ Ordre nr. _____ ORDRE AFGIVER Installatør/grossist Firma _____ Adresse _____ Postnr./by _____ Tlf. _____ Mail _____		Anlægsopbygning Type MCS20i, MCS40i & MCS80i LEV. ADRESSE Kunde/Installatør Navn _____ Adresse _____ Postnr./by _____ Tlf. _____ Mail _____		Udfyldes af Twin Heat Nr. _____ / _____ Lev. uge _____ Sign. _____ Fragt: Fragtmand ☐ Afhentes ☐ Andet ☐				
Type: MCS20i ☐ MCS40i ☐ MCS80i ☐		1x 230V + PE ☐ 3 x 400V + N + PE ☐						
Rotag 2500 ☐ Quatro I ☐		Løs Stoker ☐ Løs Kedel ☐ Udskift. Kedel ☐ Fyrlåge u. træk klapper ☐						
Rotag 4500 ☐ Quatro II ☐		Tilslutnings sæt 225 ☐ Køle spiral m. ventil ☐						
Tilbehør: Trækstabilisator ☐ 3-vejs kedelshunt ventil Honeywell ☐ Esbe 1" fast ☐ Motorventil str. ☐ Aut. Røgrørsrens ☐ Kompressor ☐ Forberedt til askeudtag ☐ Askeudtag ☐ Aske transport snegl 1,5m ☐ Aske transport snegl 2,5m ☐ Aske magasin 110L ☐ Brænderrør skraber Linak* ☐ Efter monteret brænderrør skraber Belimo ☐ GSM alarm ☐ *forbeholdt MCS40i og MCS 80i								
Sort røgrør: MCS20i - Ø155 ☐ Knærør 90° m. klap - stk. _____ Lige rør 500mm - stk. _____ Murbøsning - stk. _____ MCS40i - Ø187 ☐ Knærør 45° m. klap - stk. _____ Rør isolering 1000mm - stk. _____ Skorsten ☐ MCS80i - Ø215 ☐								
Anlægsopbygning: Vælg venligst opbygning 1, 2, 3 eller 4, samt placering af styringen og fyrlågens hængsler.								
Opbygning 1 ☐ (stoker+håndfyring) Fyrlåge-hængsler: Højre ☐ Venstre ☐ Styring: Højre ☐ Venstre ☐						Opbygning 2 ☐ (stoker+håndfyring) Fyrlåge-hængsler: Højre ☐ Venstre ☐ Styring: Højre ☐ Venstre ☐		
Opbygning 3 ☐ (stoker+håndfyring) <i>Styring vist som højre</i> Fyrlåge-hængsler: Højre ☐ Venstre ☐ Styring: Højre ☐ Venstre ☐						Opbygning 4 ☐ (Alene stokerfyring) Fyrlåge-hængsler: Højre ☐ Venstre ☐ Styring: Højre ☐ Venstre ☐		
			Opbygning 4 ☐ (Alene stokerfyring) Fyrlåge-hængsler: Højre ☐ Venstre ☐ Styring: Højre ☐ Venstre ☐					

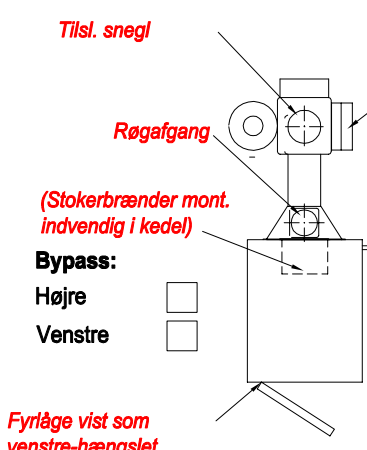

Tlf. 98645222
Email twinheat@twinheat.dk

Forbehold for evt. trykfejl og ændringer Juli 2023